


UV-Licht - u. Speicherheizgeräte
Zur Automatik/ Lastschütz


Haushalt: Gemeinsame Messung

Gewerbe: Grundsätzlich getrennte Messung

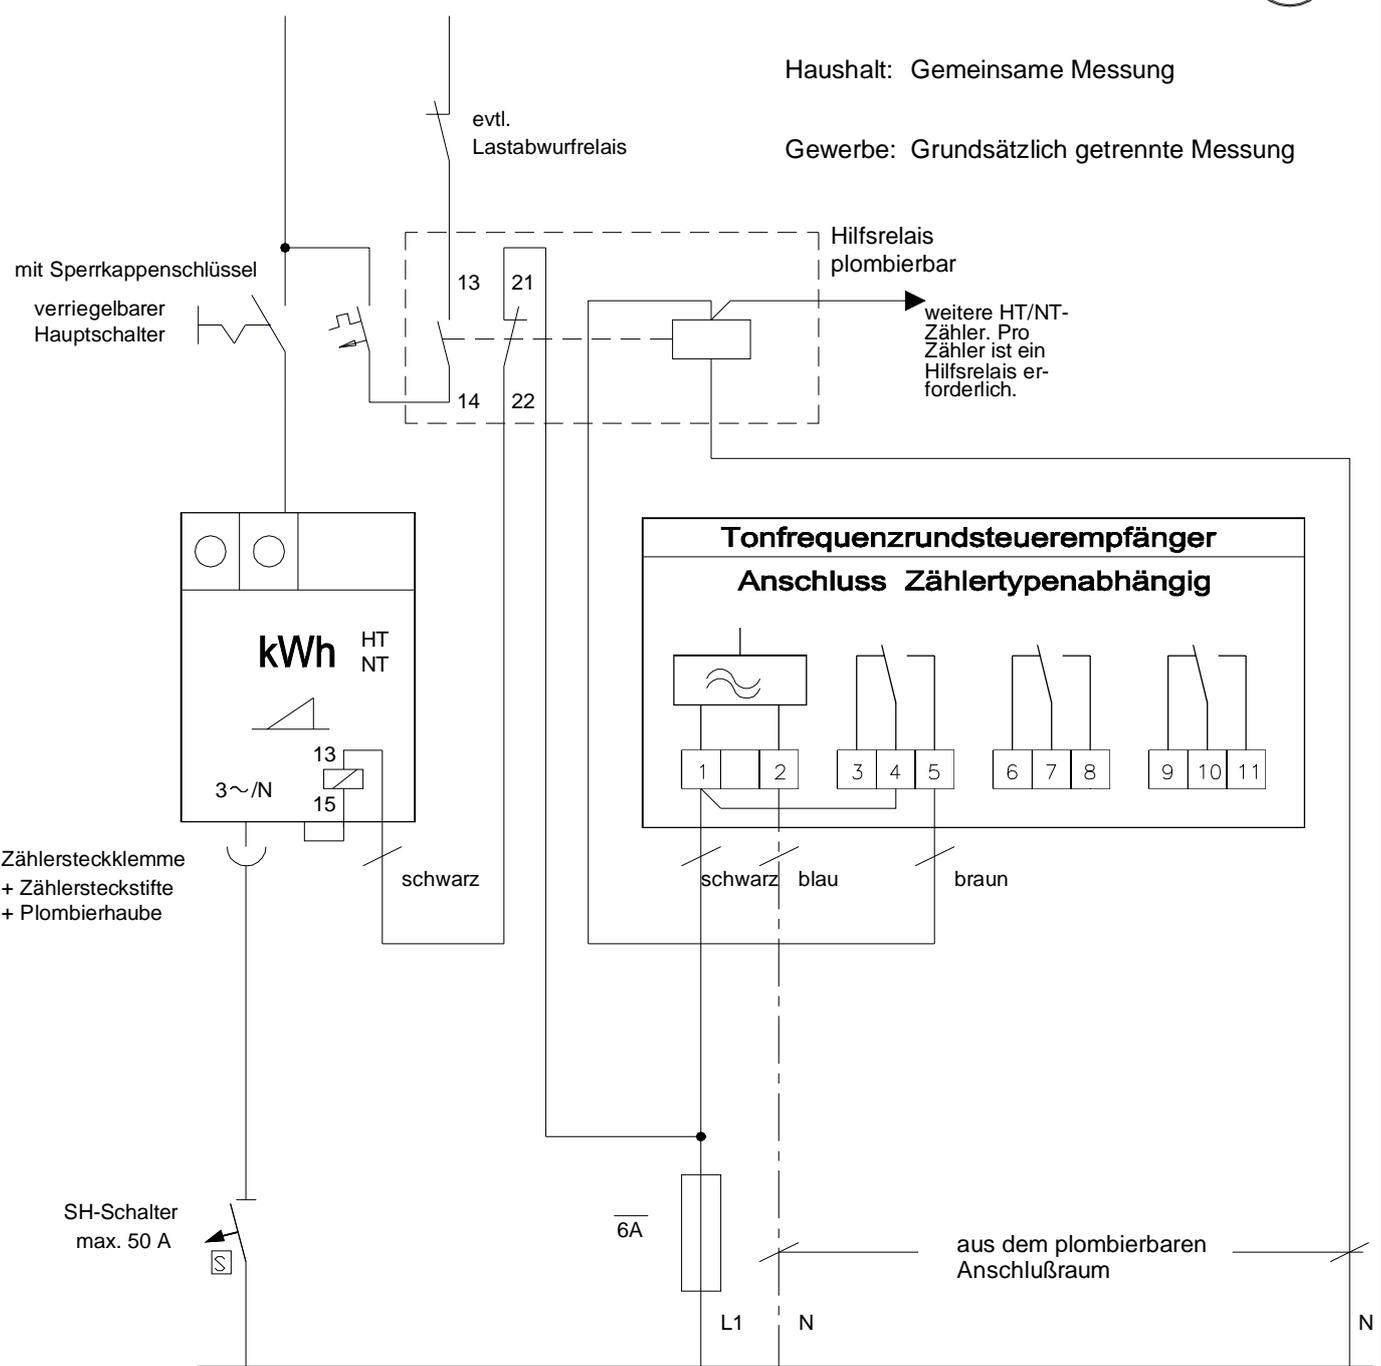

Zählersteckklemme
+ Zählersteckstifte
+ Plombierhaube

SH-Schalter
max. 50 A

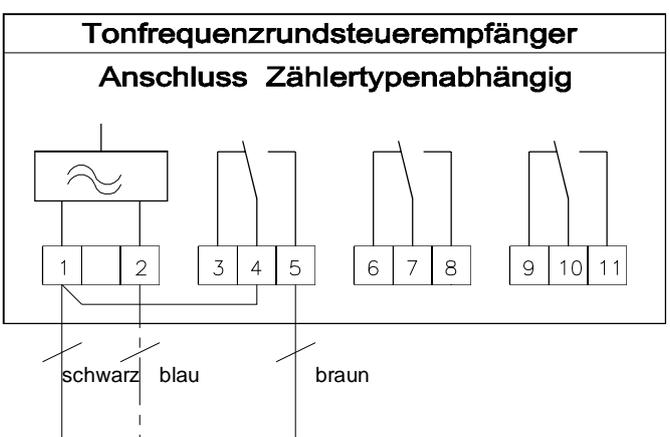

L1-3/N/PE



L1-3/PEN

Steuerleitungen 1,5 mm²
Länge der Relaisanschlussleitungen
ab ausbrechbarer Öffnung des Zählerfeldes mindestens 30 cm

Hauptleitungen sind immer in NYM-J bzw. NYY-J auszuführen!